


平面図(天地板 底面配置図) 1:100

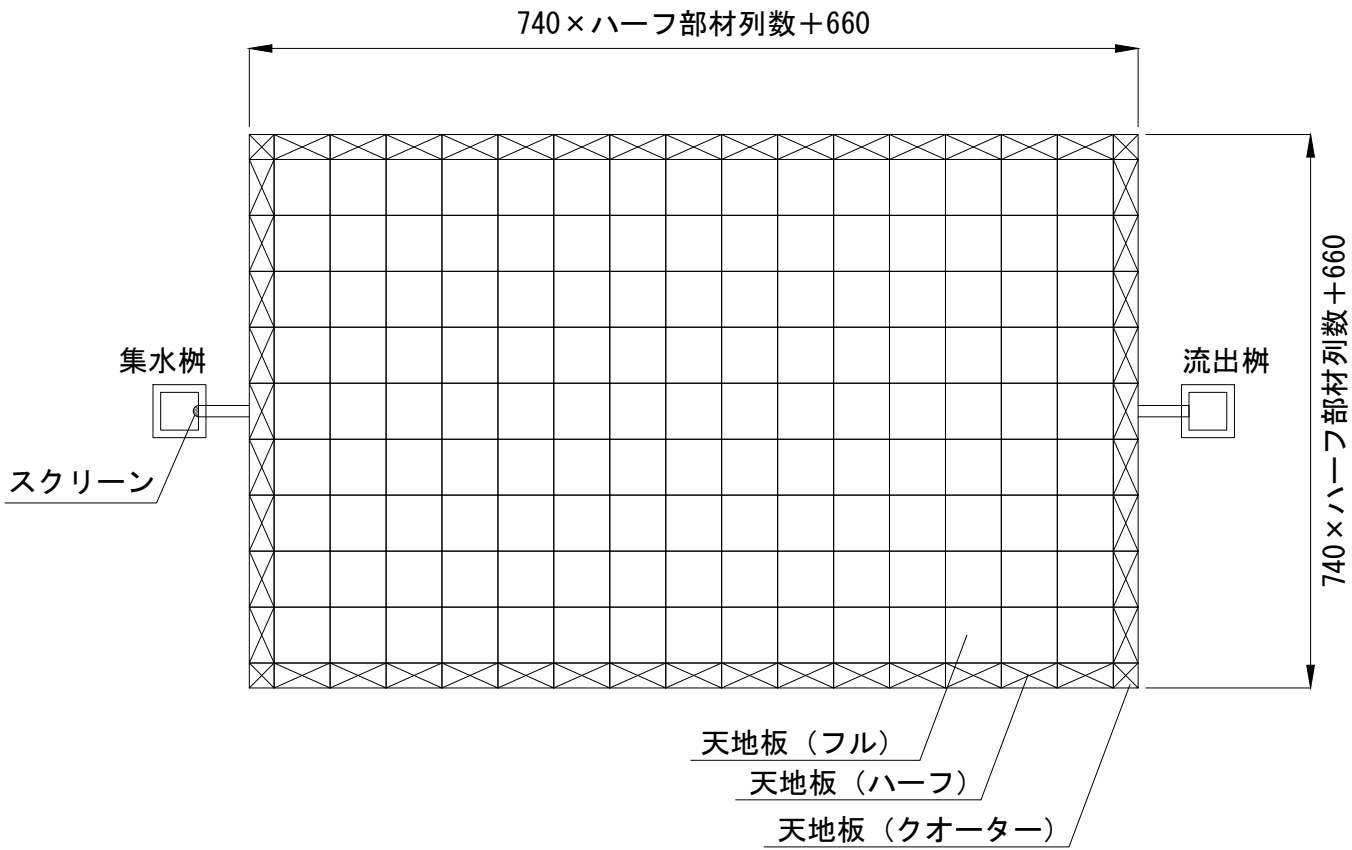


土被り 0.50~2.10m T-25対応
最大埋設深 4.10m

設計単位 (矩形槽)

施設幅 0.74m × 列数 + 0.66m
施設長 0.74m × 列数 + 0.66m
施設高 右表による
(変形槽寸法はお問合せください)

設計空隙率 94~96% (形状による)

段数	施設高 (m)
1段	0.67
2段	1.27
3段	1.87
4段	2.47
5段	3.07

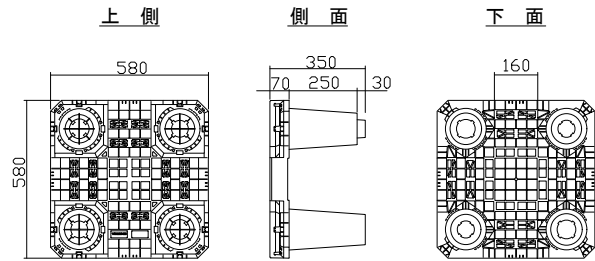

テンレイン・スクラム 製品図


公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 雨水技評第43号

※流入管は枳側にてゴミ取りフィルター設置
※枳・フィルター・蓋は工事範囲外
※管口処理は側板を切欠加工しパイプを挿入
※管口処理時の構造部材の切削は不可
※塩ビ管支給により口出加工まで施工します
※浸透施設設置後、計画高まで埋戻し願います
※流入部、流出部は排水計画図等を基にして下さい
※建物基礎等の影響範囲外に設置願います

ブロック強度

設計許容応力 (鉛直) 162.90 kN/m² (水平) 105.90 kN/m²
長期許容応力 (鉛直) 37.80 kN/m² (水平) 41.90 kN/m²


2段槽 断面図例(流入部) 1:50

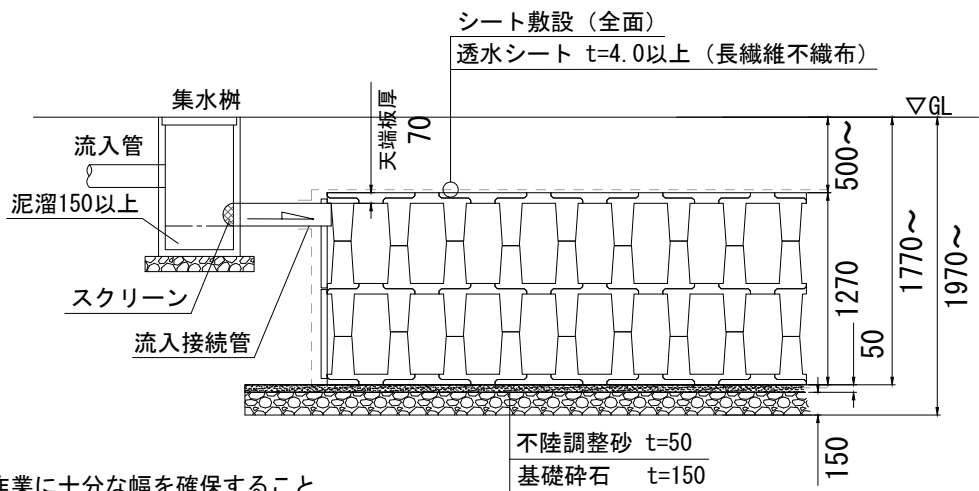

※余掘りは側壁取付作業に十分な幅を確保すること
(推奨1000mm程度、最低500mm)


※基礎は槽幅に応じて1%以上の伸びを想定した幅を確保すること
(通常500~300mm程度、最低150mm)

2段槽 断面図例(流出部) 1:50

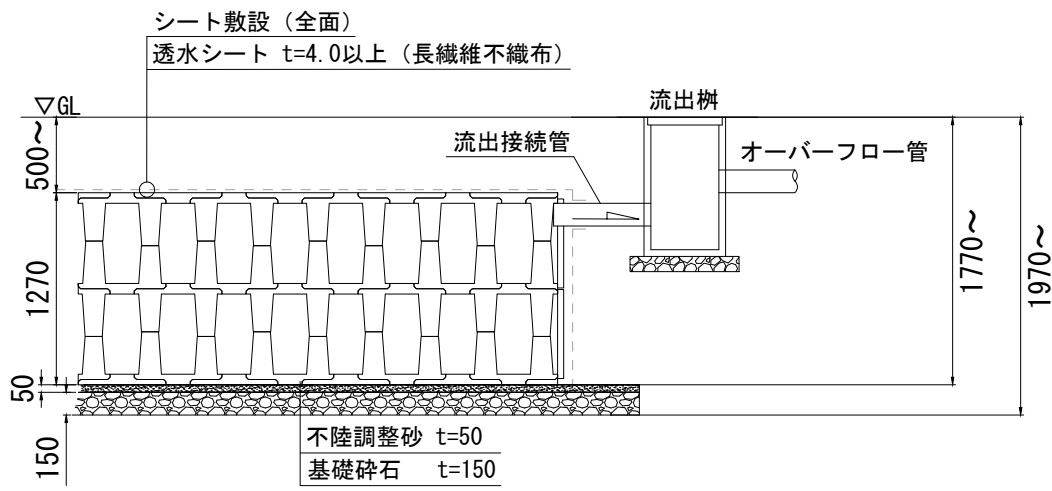

特記	新規作成 (2025. 00. 00)	天昇電気工業株式会社	参考図 (テンレイン・スクラム槽 浸透型)	DATE 2025年00月00日	工事場所: ○○県○○市○○○
				DATE	図面名: 雨水浸透槽 標準構造図
				図示: A 3 表記	

平面図(天地板 底面配置図) 1:100

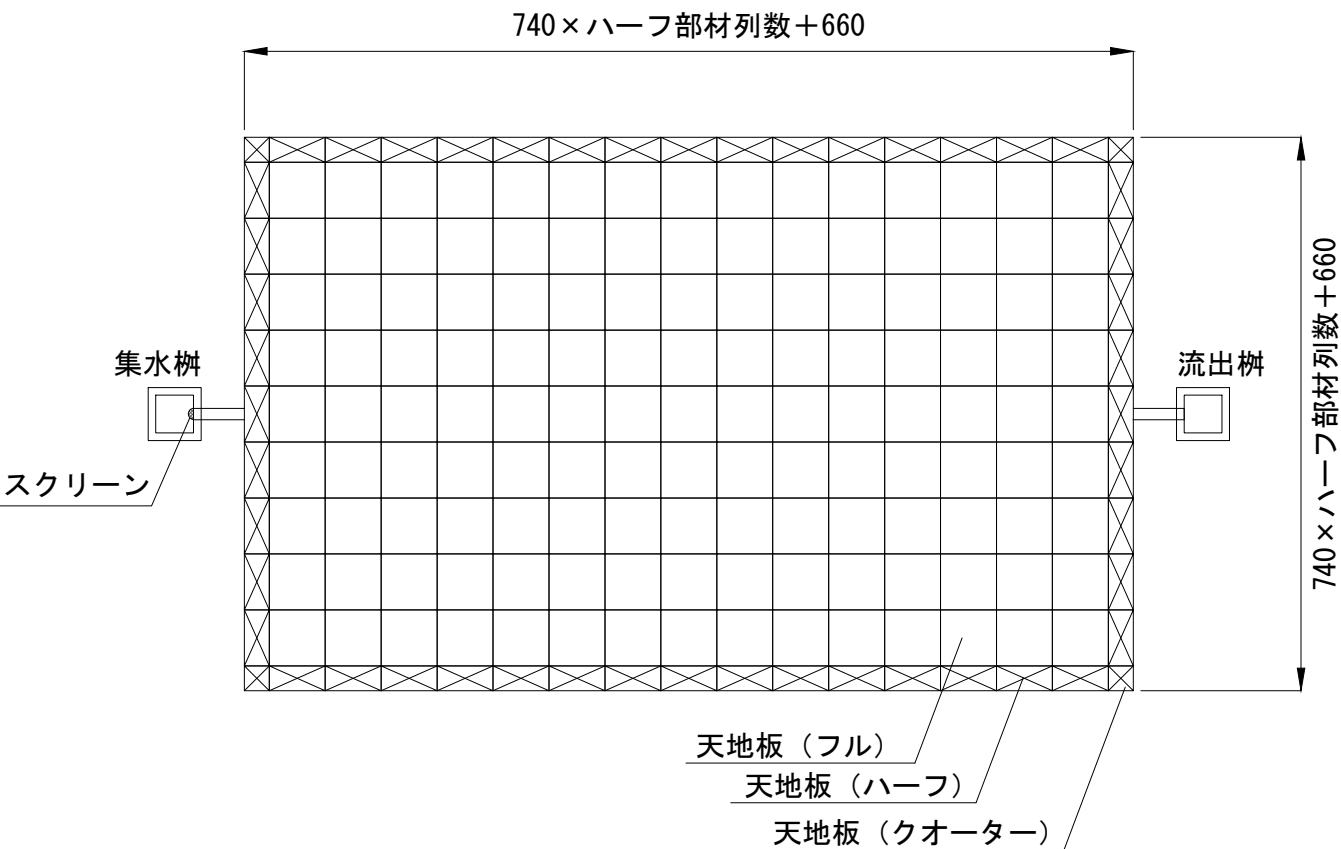


土被り 0.50～2.10m T-25対応
最大埋設深 4.10m

設計単位 (矩形槽)

施設幅 0.74m × 列数 + 0.66m
施設長 0.74m × 列数 + 0.66m
施設高 右表による
(変形槽寸法はお問合せください)

設計空隙率 94～96% (形状による)

段数	施設高 (m)
1段	0.67
2段	1.27
3段	1.87
4段	2.47
5段	3.07

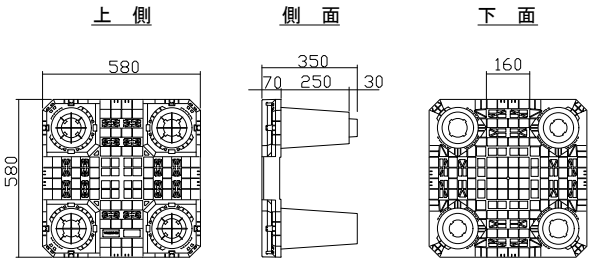

テンレイン・スクラム 製品図


公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 雨水技評第43号

※流入管は柵側にてゴミ取りフィルター設置
※柵・フィルター・蓋は工事範囲外
※管口処理は側板を切欠加工しパイプを挿入
※管口処理時の構造部材の切削は不可
※塩ビ管支給により口出加工まで施工します
※貯留施設設置後、計画高まで埋戻し願います
※流入部、流出部は排水計画図等を基にして下さい
※建物基礎等の影響範囲外に設置願います

ブロック強度

設計許容応力 (鉛直) 162.90 kN/m² (水平) 105.90 kN/m²
長期許容応力 (鉛直) 37.80 kN/m² (水平) 41.90 kN/m²

2段槽 断面図例(流入部) 1:50

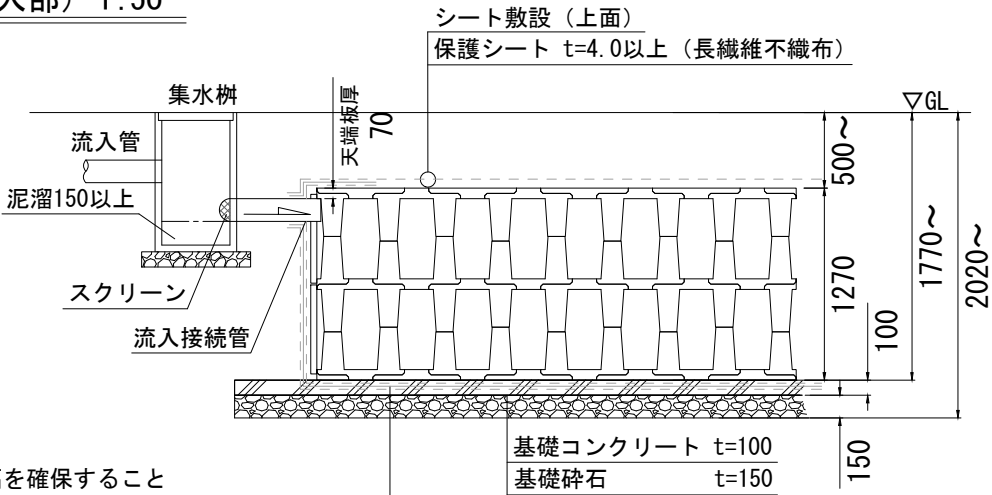


※余掘りは側壁取付作業に十分な幅を確保すること
(推奨1000mm程度、最低500mm)

※基礎は槽幅に応じて1%以上の伸びを想定した幅を確保すること
(通常500～300mm程度、最低150mm)

シート敷設 (側面・底面)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)
遮水シート t=1.5以上 (塩ビシート)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)

2段槽 断面図例(流出部) 1:50

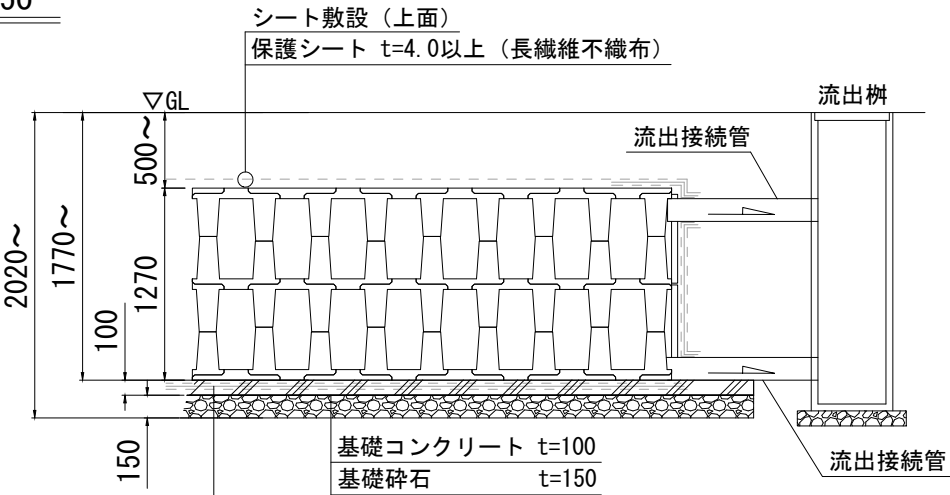

シート敷設 (側面・底面)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)
遮水シート t=1.5以上 (塩ビシート)
保護シート t=4.0以上 (長繊維不織布)

天昇電気工業株式会社

参考図 (テンレイン・スクラム槽 貯留型)

DATE
2025年00月00日
図示: A3表記

工事場所: ○○県○○市○○○○
図面名: 雨水貯留槽 標準構造図